


新宿村LIVE 照明基本仕込み図


2026.06ver

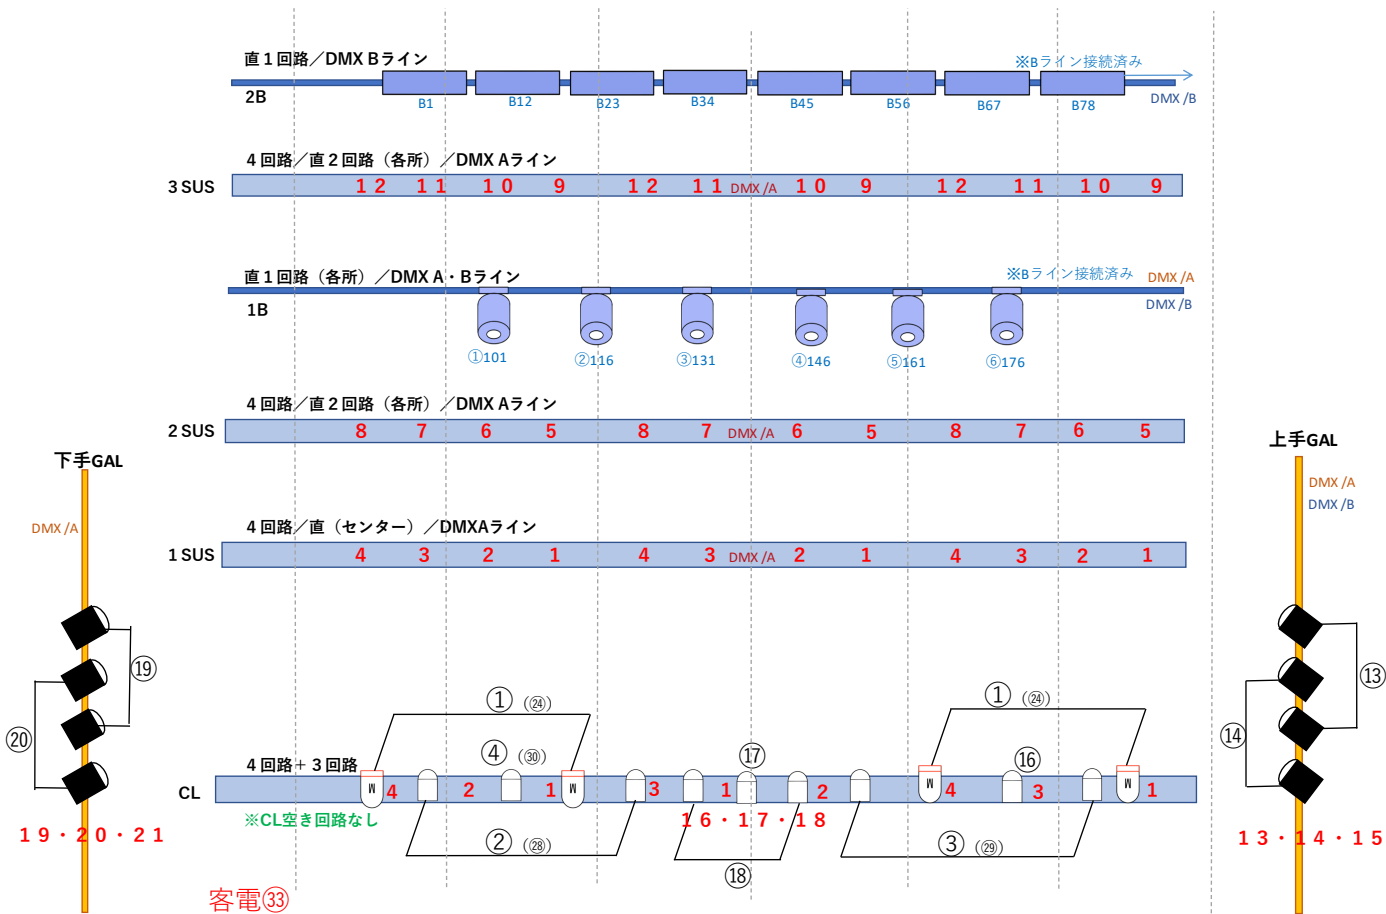


常設仕込み機材	
PAR(M)56×4 (CL)	PANASONIC/東芝 1K凸×8 (GAL)
Panasonic 500凸×9 (CL)	LED 4in1BAR LIGHT 190w×8 (2B) ※Bライン接続済み
	EL5 Spot 170w×6 (1B) ※Bライン接続済み
現状復帰機材 (ステージ下手奥 置き)	
PAR(M)56×8	フレネル×20
PAR(N)56×8	FM605×5
○数字は常設機材回路指定 赤数字は常設回路 ※全てではありませんので回路図をご参照ください。 現状復帰の際、コンモ線の引いてあるものは常設用二又を使用して取ってください。 CLは昇降しないフライダクトです。回路は既存より延長しております。 バトン荷重制限 サス=200Kg / 美術バトン=150Kg / 固定バトン100Kg	

ELF-PAR 64HEX 常設アドレス (Cモード/8ch)	
① 101 ② 113 ③ 125 ④ 137 ⑤ 149 ⑥ 161 ⑦ 173 ⑧ 185 ⑨ 197 ⑩ 209	
⑪ 221 ⑫ 233 ⑬ 245 ⑭ 257 ⑮ 269	

新宿村LIVE 照明回路・信号配線図 (2022.10 ver)

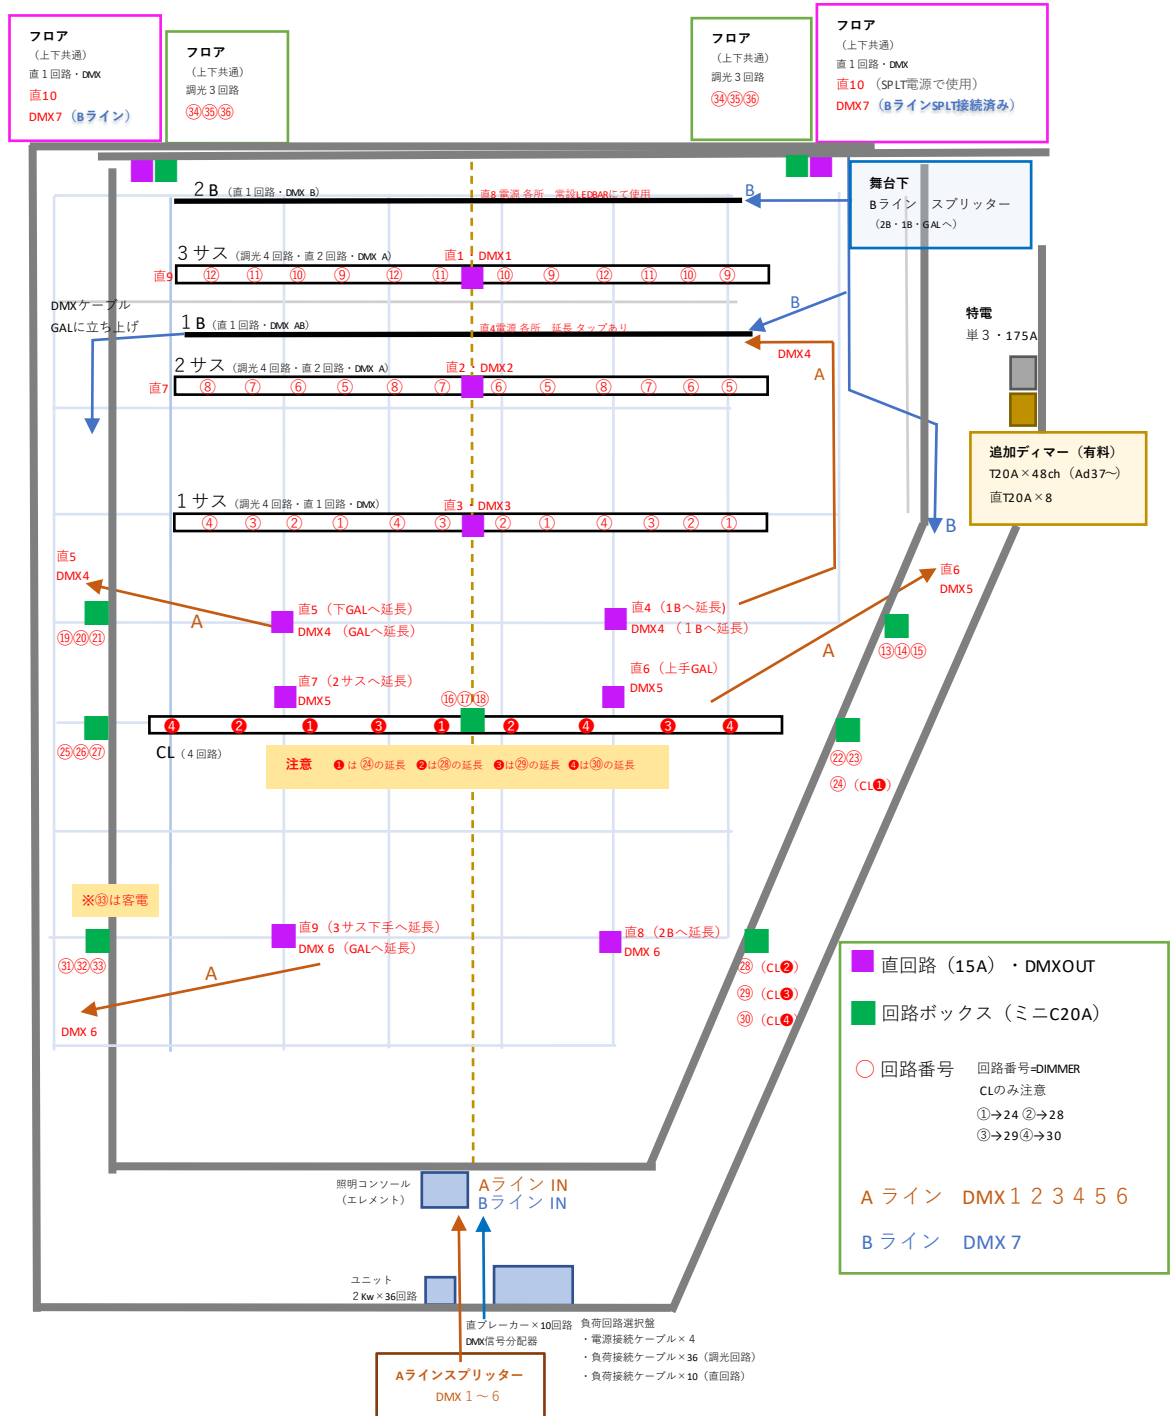

新宿村LVE 現状復帰（置き）図面

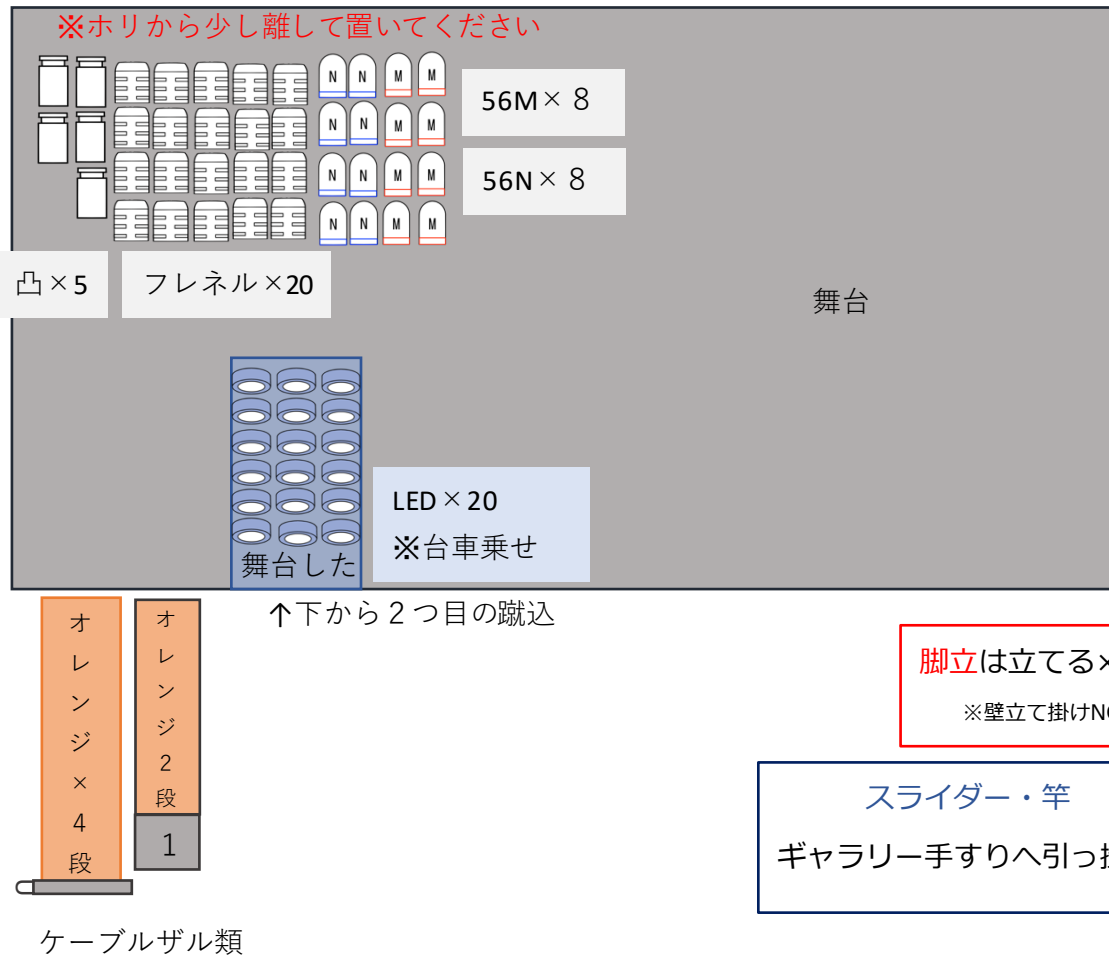

倉庫内図面

